

2022年度 津山市 事務事業による温室効果ガス排出状況

●温室効果ガス排出状況について

前年度17,412t-CO₂より149.5t-CO₂少ない17,263t-CO₂となり、約1%削減できました。

エネルギーの使用によるCO₂排出量は、基準年（2013年）26,356t-CO₂より9,549t-CO₂少ない16,807t-CO₂となり、約36%削減となりました。


削減内容の大部分が電力排出係数の減少に依拠している状況であり、根本的な省エネ対策が必要です。

●実施した主な取組


項目	内容	削減効果
市長部局	公民館の地元委譲（東八出分館、瀬戸俵田分館、柚木分館）	1.60 t-CO ₂ /年
教育委員会	トイレLED改修（一宮小学校、鶴山小学校）、別棟解体（西小学校）	7.82 t-CO ₂ /年
水道局	薬品沈澱池設備の改修（草加部浄水場）	32.00 t-CO ₂ /年

●CO₂排出量の推移と内訳

温室効果ガス排出量の推移

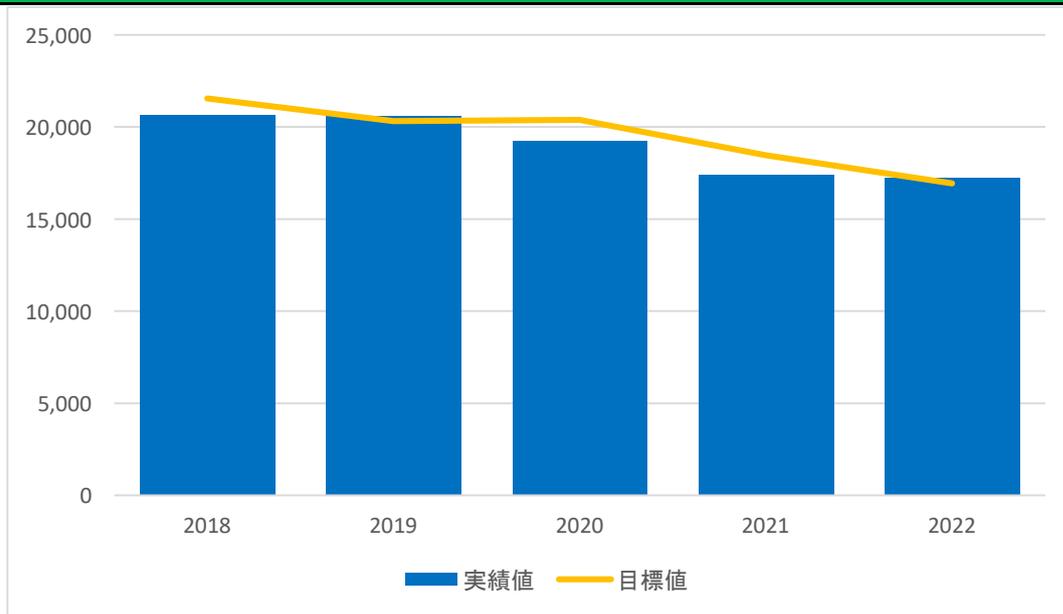

温室効果ガス構成（2022年度）

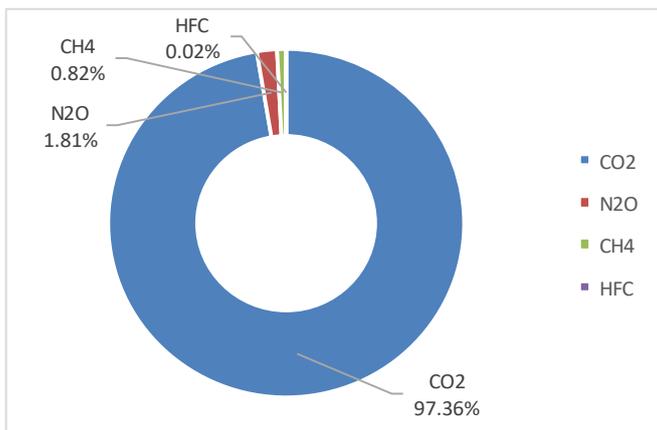

CO₂エネルギー起源の内訳（2022年度）

